


Referenzobjekt TS Tannen Gersau_UF2536 HANG







Schnitt A-A

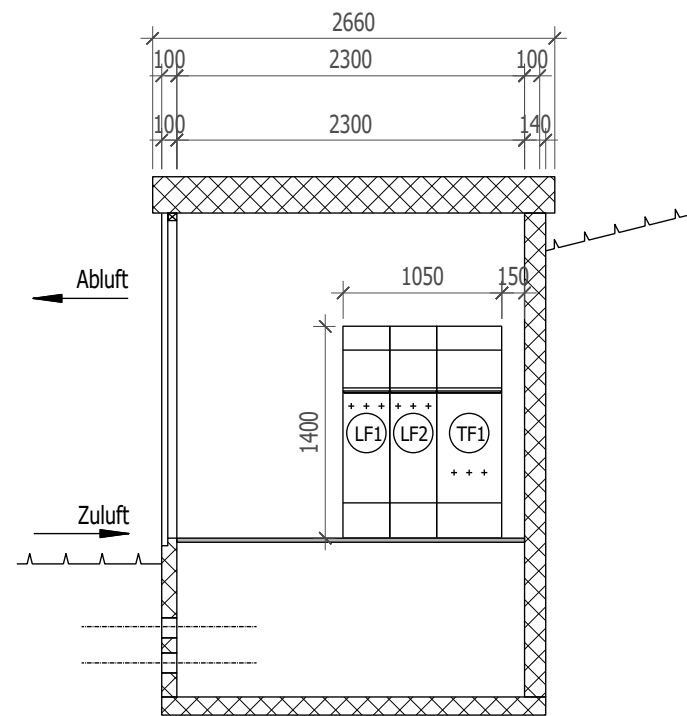

Schnitt B-B

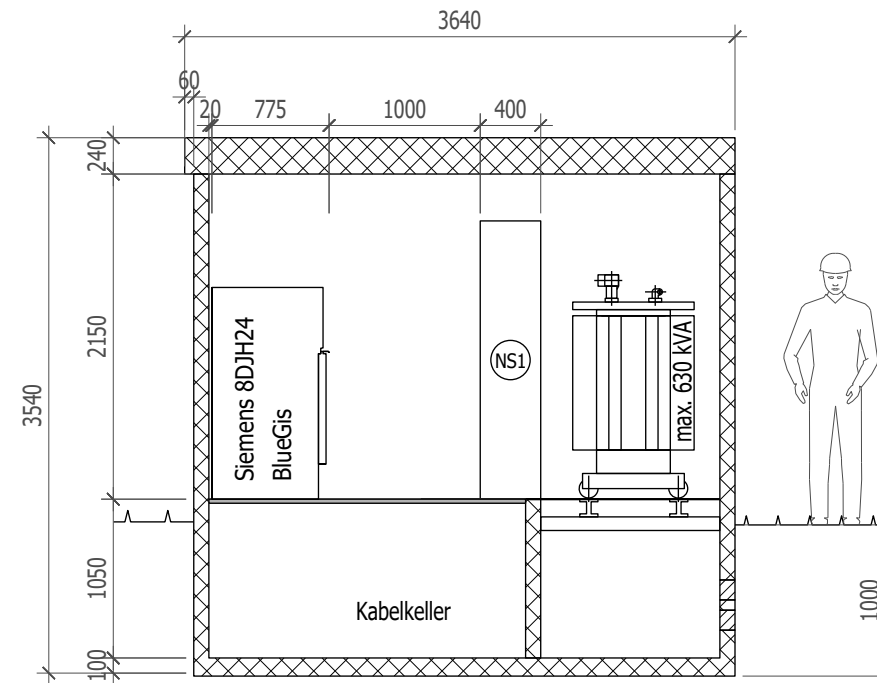


Schnitt C-C

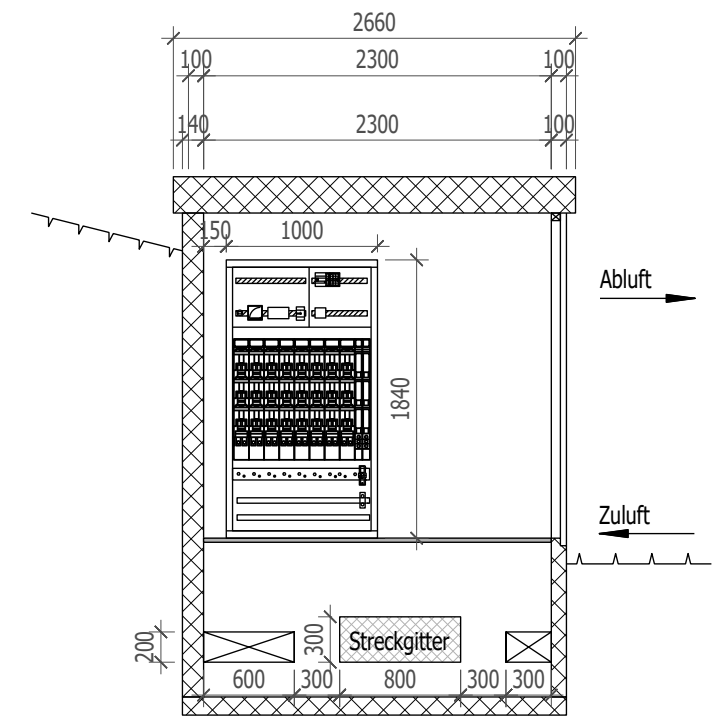

Gebäude

- Gebäude nach SN EN 62271-202
auch für Siemens 8DJH Blue GIS geprüft
- FDE-Beton flüssigkeitsdicht für wassergefährdete Stoffe, nach DAfStb-Richtlinie, für Transformatorenöl, nach DIN 51 603-1
- Türen Alu silber eloxiert, Schutzgrad IP 23DH gem. IEC 60529, stoßer- und insektensicher Schlagprüfung mit 20 Jahren nach IEC 62262

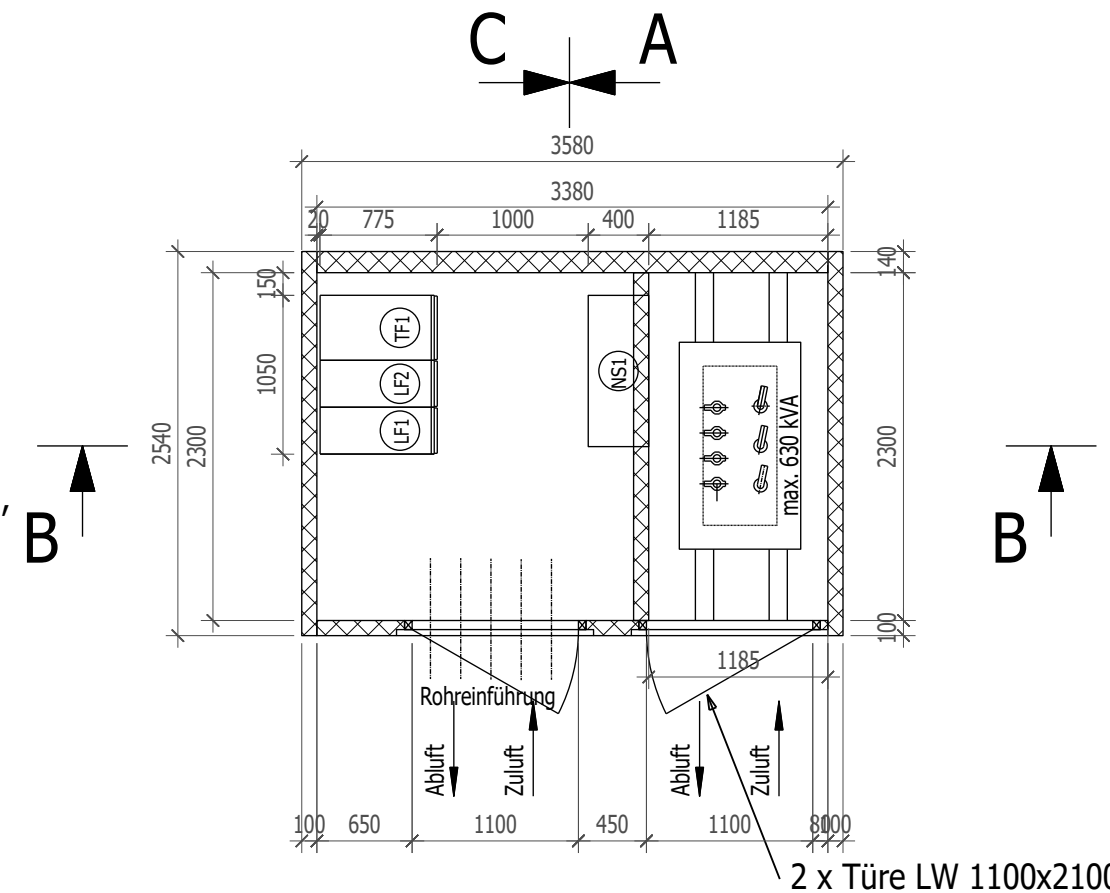

Ausrüstung

LF1	}	MS-Anlage Siemens 8DJH24 BlueGis (RRT)
LF2		
TF1		
TR1		Trafo max. 630 kVA
NS1		NSV-10